


COSTRUZIONI METALLICHE

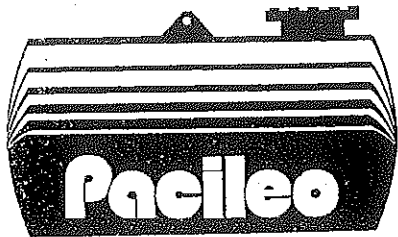

Via S. Generoso, 4 - 10040 RIVALTA (TO)
www.pacileo.it - e-mail: pacileo@pacileo.it

Tel: 011.90.90.259
011.904.72.55
Fax 011.904.74.26

POS. INPS 8130904647
POS. INAIL 10335048/00
ISCRIZIONE REG. DITTE 830605
PARTITA IVA 07020240011

Spett.le G.I.G
Via Piavone 3
14053 Cortiglione (At)

RIVALTA T.S.E. LI' 19.10.2016	
NS. RIF. PP/np	VS. RIF.

CERTIFICATO DI PROVA DI TENUTA

Serbatoio di mc 5

*Sito- Via Piavone 1 Cortiglione (At) - Rif. Serbatoio n° 1 Autotrazione
APPARECCHIATURA UTILIZZATA: Registratore di pressione Termaf (campo di misura 0-6 bar),
tarato presso Laboratorio Cermet di Torino*

SVOLGIMENTO DELLA PROVA:

*chiusura ermetica di tutte le aperture ad esclusione della tubazione di sfiato;
applicazione di un manometro alla tubazione di sfiato;
insufflaggio di aria compressa fino al raggiungimento di idonea pressione;
sigillatura del sistema.*

Nell'intervallo di 2 ore dall'inizio della prova il manometro non ha indicato alcun calo di pressione.


La prova a 1,5 at (bar) è risultata con esito positivo.

Si allega diagramma di registrazione.

La prova è stata eseguita da tecnico abilitato: Pacileo p.i. Pasquale, n. iscrizione Albo 2848 anno 1990.

*DITTA
PACILEO PASQUALE
RIVALTA T.S.E. - (TO)*

COSTRUZIONI METALLICHE

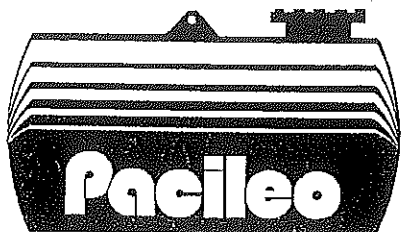

Via S. Generoso, 4 - 10040 RIVALTA (TO)
www.pacileo.it - e-mail: pacileo@pacileo.it

Tel. 011.90.90.259
011.904.72.55
Fax 011.904.74.26

POS. INPS 8130904647
POS. INAIL 10335048/00
ISCRIZIONE REG. DITTE 830605
PARTITA IVA 07020240011

Spett.le G.I.G
Via Piavione 3
14053 Cortiglione (At)

19.10.2016 RIVALTA (TO), (I)	
NS. RIF.	VS. RIF.

CERTIFICATO DI GAS FREE

Serbatoio da mc 5

Sito - Via Piavone 1 Cortiglione (At) - Rif. Serbatoio n°1 Autotrazione

Si certifica che il serbatoio in oggetto è vuoto e libero da gas infiammabili e/o pericolosi.
I residui combustibili sono stati completamente rimossi e il serbatoio adeguatamente ventilato.
E' stata eseguita prova dell'atmosfera all'interno del serbatoio mediante apparecchiatura di controllo
marca "RAE" tipo "QRAE PLUS PGM 50" sn 150 - 908368 con i seguenti risultati:

LEL (percent)	O (percent. V/V)
0	21


E' pertanto possibile l'accesso di personale nel serbatoio, anche con fiamme libere; in tal caso di deve applicare adeguata ventilazione forzata per conservare la normale presenza di ossigeno.

N.B. il presente certificato è valido fino al massimo eventuale utilizzo del serbatoio;
non risponde delle condizioni del terreno circostante.

DITTA
PACILEO DI PASQUALI
RIVALTA (TO) - (TO)

Data del 19/10/2016

Spett.le GIG
Via Pirabone 3
Cortiglione (AT)
Serraglio S
Gasolio Dublione

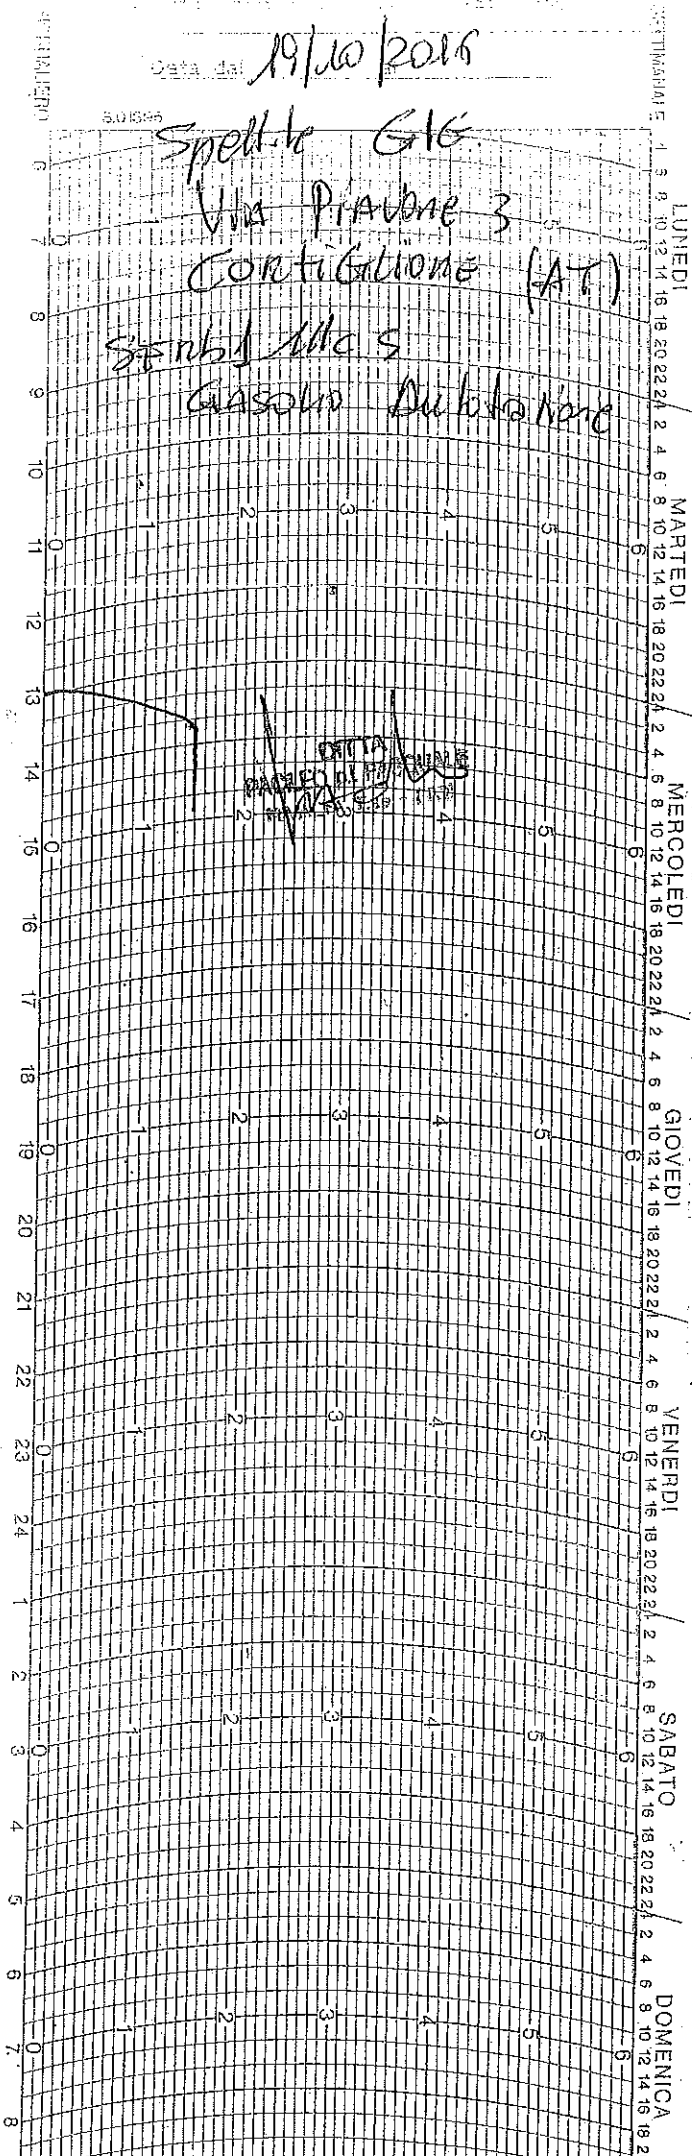

CONSTRUZIONI METALLICHE



Via S. Generoso, 4 - 10040 RIVALTA (TO)
www.pacileo.it - e-mail: pacileo@pacileo.it

Tel. 011.90.90.259
011.904.72.55
Fax 011.904.74.26

POS. INPS 8130904647
POS. INAIL 10335048/00
ISCRIZIONE REG. DITTE 830605
PARTITA IVA 07020240011

Spett.le G.I.G
Via Piavione 3
14053 Cortiglione (At)

RIVALTA T.S.E. LI' 19.10.2016	
NS. RIF. PP/np	VS. RIF.

CERTIFICATO DI PROVA DI TENUTA

Serbatoio di mc 5

Sito- Via Piavione 1 Cortiglione (At) - Rif. Serbatoio n° 2 Autotrazione

*APPARECCHIATURA UTILIZZATA: Registratore di pressione Termaf (campo di misura 0-6 bar),
tarato presso Laboratorio Cermet di Torino*

SVOLGIMENTO DELLA PROVA:

*chiusura ermetica di tutte le aperture ad esclusione della tubazione di sfiato;
applicazione di un manometro alla tubazione di sfiato;
insufflaggio di aria compressa fino al raggiungimento di idonea pressione;
sigillatura del sistema.*

*Nell'intervallo di 2 ore dall'inizio della prova il manometro non ha indicato alcun calo di
pressione.*

La prova a 1,5 at (bar) è risultata con esito positivo.

Si allega diagramma di registrazione.

*La prova è stata eseguita da tecnico abilitato: Pacileo p.i. Pasquale, n. iscrizione Albo 2848 anno
1990.*

DITTA
PACILEO P.I. PASQUALE
RIVALTA T.S.E. - (TO)

COSTRUZIONI METALLICHE



Via S. Generoso, 4 - 10040 RIVALTA (TO)
www.pacileo.it - e-mail: pacileo@pacileo.it

Tel. 011.90.90.259
011.904.72.55
Fax 011.904.74.26

POS. INPS 8130904647
POS. INAIL 10335048/00
ISCRIZIONE REG. DITTE 830605
PARTITA IVA 07020240011

Spett.le G.I.G
Via Piavone 3
14053 Cortiglione (At)

RIVALTA 19.10.2016	
NS. RIF.	VS. RIF.

CERTIFICATO DI GAS FREE

Serbatoio da mc.5

Sito – Via Piavone 1 Cortiglione (At) - Rif. Serbatoio n°2 Autotrazione

*Si certifica che il serbatoio in oggetto è vuoto e libero da gas infiammabili e/o pericolosi.
I residui combustibili sono stati completamente rimossi e il serbatoio adeguatamente ventilato.
E' stata eseguita prova dell'atmosfera all'interno del serbatoio mediante apparecchiatura di controllo
marca "RAE" tipo "QRAE PLUS PGM 50" sn 150 – 908368 con i seguenti risultati:*

LEL (percent)	O (percent. V/V)
0	21

E' pertanto possibile l'accesso di personale nel serbatoio, anche con fiamme libere; in tal caso di deve applicare adeguata ventilazione forzata per conservare la normale presenza di ossigeno.

*N.B. il presente certificato è valido fino al massimo eventuale utilizzo del serbatoio;
non risponde delle condizioni del terreno circostante.*

DITTA
PACILEO
RIVALTA T.se - (TO)

Data del 19/10/2016

Spello GIG.
Via PIAVONE 3
Cortiglione (AT)
Serb. 2 Mc
GASOLIO Auto 10000

